



株式会社

ナカヤマ


IoTによる運用記録 注湯温度管理

注湯前 1 回の温度測定で
注湯温度を管理するシステム

注湯の温度管理を
正確且つ簡易化

注湯前
1 回温度測定による
作業者の省工数化


NG溶湯の
注湯を抑制し
不良低減が可能

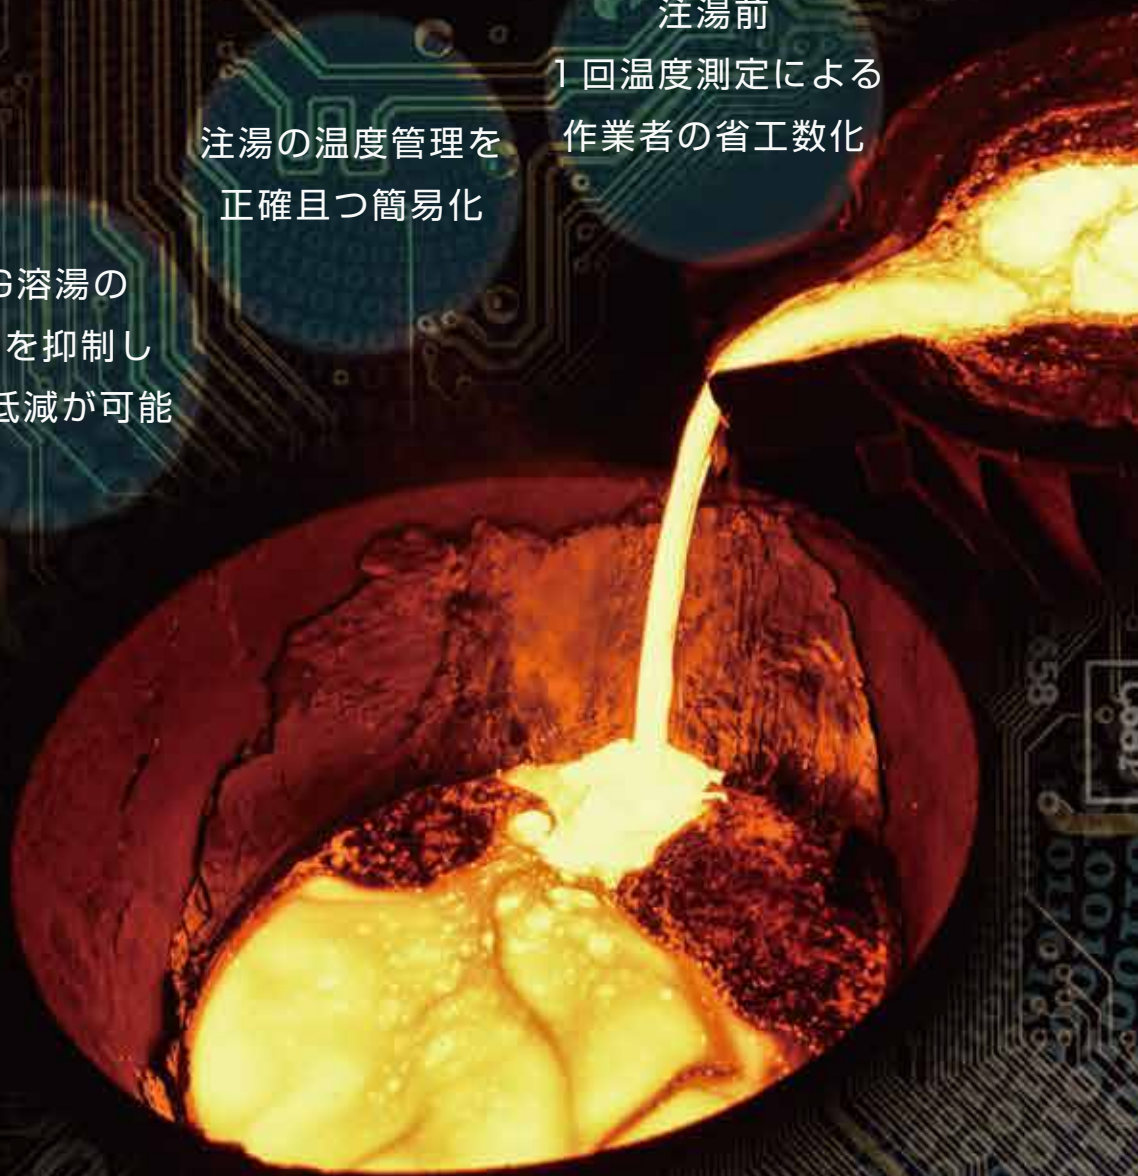


- 作業者が注湯前温度測定をすることでシステムが作動
- 完了スイッチで終了します

開始 注湯前温度測定

温度計タイプは選択

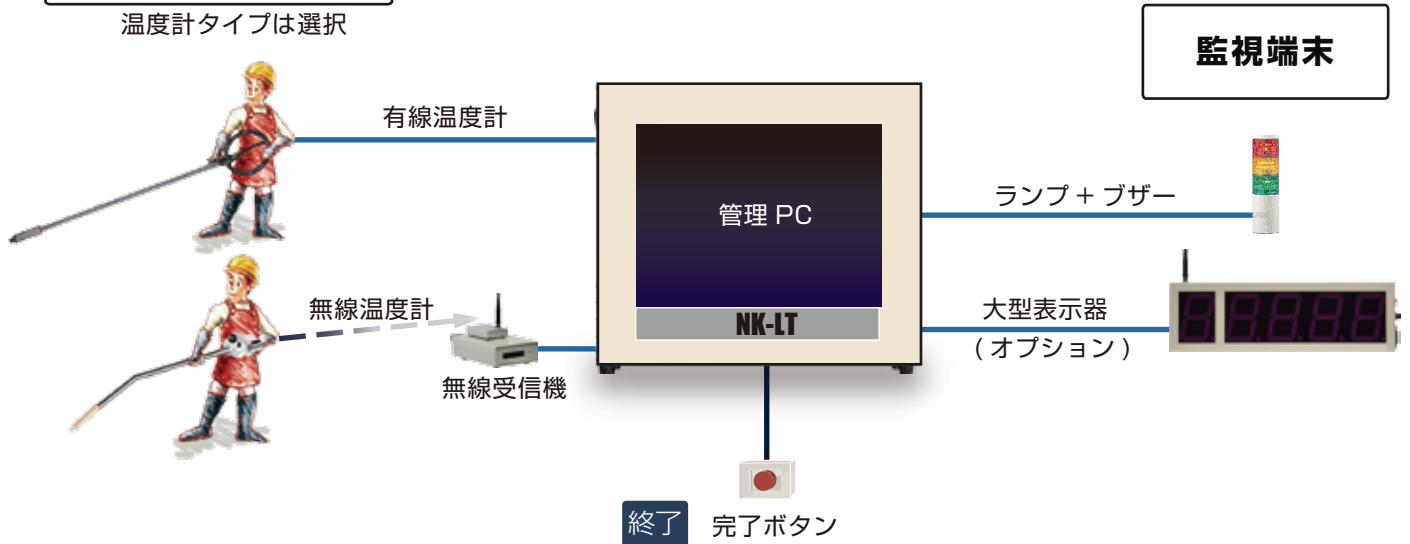

運用管理

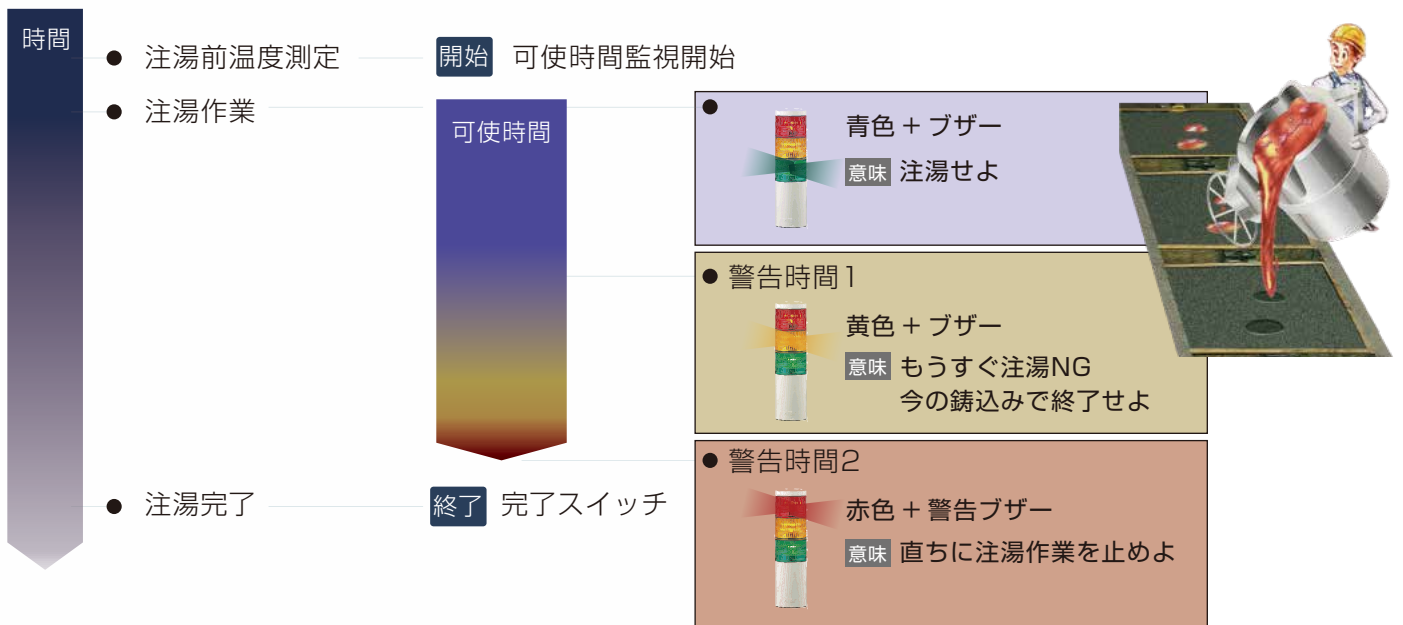

株式会社
ナカヤマ

第1版 2022年3月

■ 本社 〒451-0066 名古屋市西区児玉3丁目37-22
TEL.052-521-1171(代表) FAX.052-521-1180
E-mail info@nakayama-meps.co.jp

■ 公式サイト <http://www.nakayama-meps.co.jp/>
■ 東日本営業所 TEL.024-545-6588
FAX.024-544-6588